




POSADOWIENIE KANAŁÓW W PASACH ZIELENI

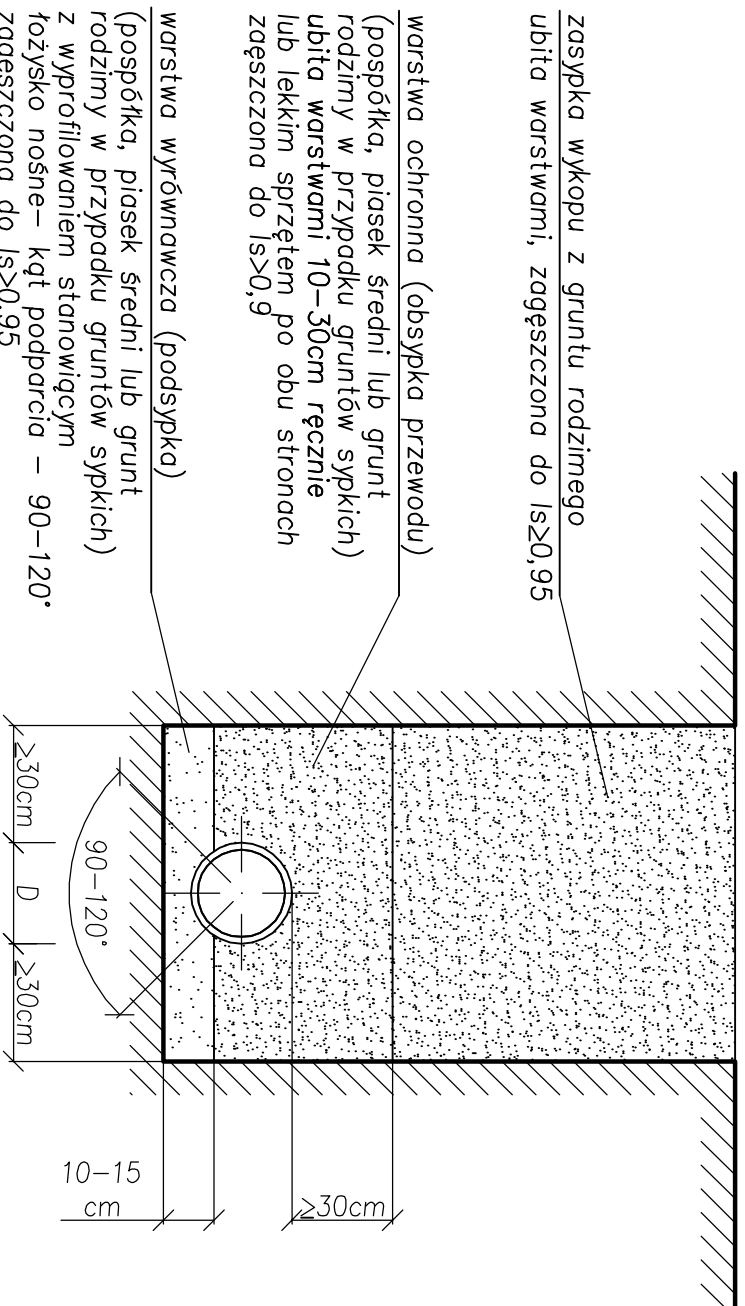

ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

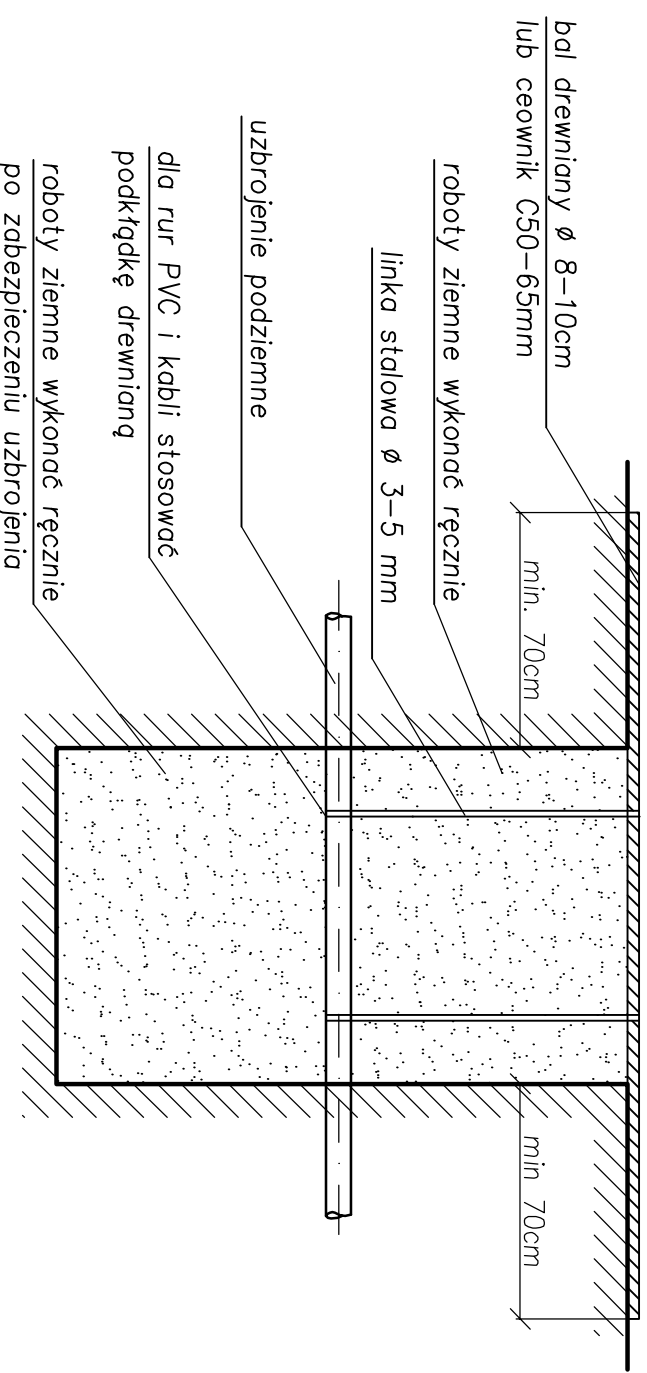

POSADOWIENIE KANAŁÓW W DRODZE LUB CHODNIKU

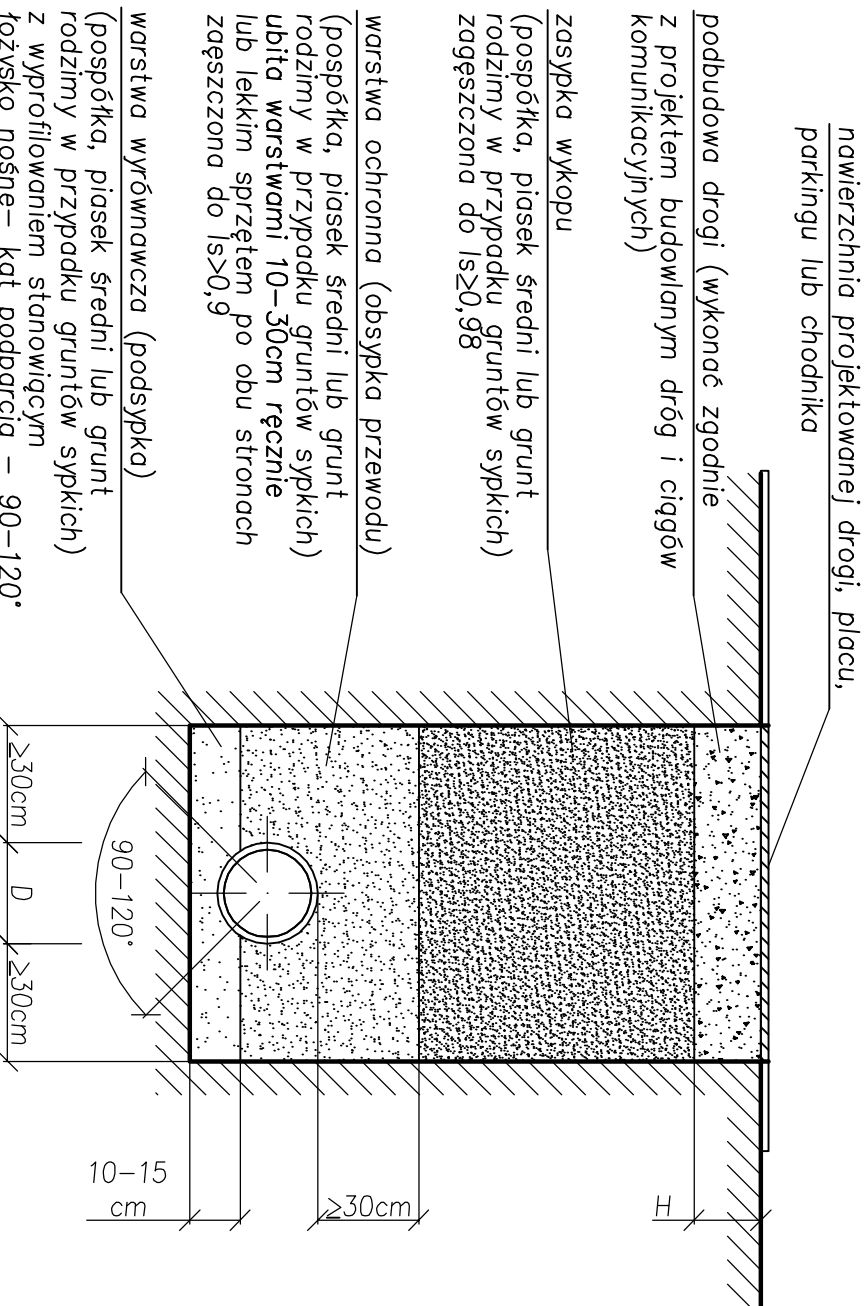

UWAGI

1. Warstwa wyrównawcza (podsypka) nie może zawierać:
 - cząstek większych od 20 mm.
 - ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie może zawierać:
 - cząstek większych od 20 mm.
 - nie może być zmrożona, zawierać brył lodu itp.
 - nie może zawierać ostrych przedmiotów
3. Do warstwy wyrównawczej (podsypki), warstwy ochronnej (obsypki) oraz warstwy zasypki pod nawierzchnią dróg nie wolno używać spoistych gruntów rodzimych (np. iltu, piasku gliniastego, gliny, pyłu piaszczystego itp.). Dopuszczalne jest natomiast stosowanie rodzimych gruntów sypkich takich jak piaski drobne, średnie, grube, pospółki i żwiru)
4. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna kamieni lub gruzu.

Obiekt: Infrastruktura techniczna			
Adres: dz. nr 52, 80, 83/69, 84, 86/100, 87 obr. Wytowno			
Inwestor: Zarząd Usług Wodnych Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 86			
Przedmiot rysunku: Posadowienie kanałów oraz zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego		Skala:	
Projektował: dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/76/81	Sprawił: inż. Miłta Gruszecki UAN/N/7210/78/90	Data: 02.2012 r.	
Opracował: mgr inż. Jakub Kanclerek		Nr rysunku: 9	